

Culligan


WATERBEHANDELING

AANSLUITSCHEMA

Installatie voorschriften ten
behoefte van kationwisselaar

PRO SOFT

T02-0103

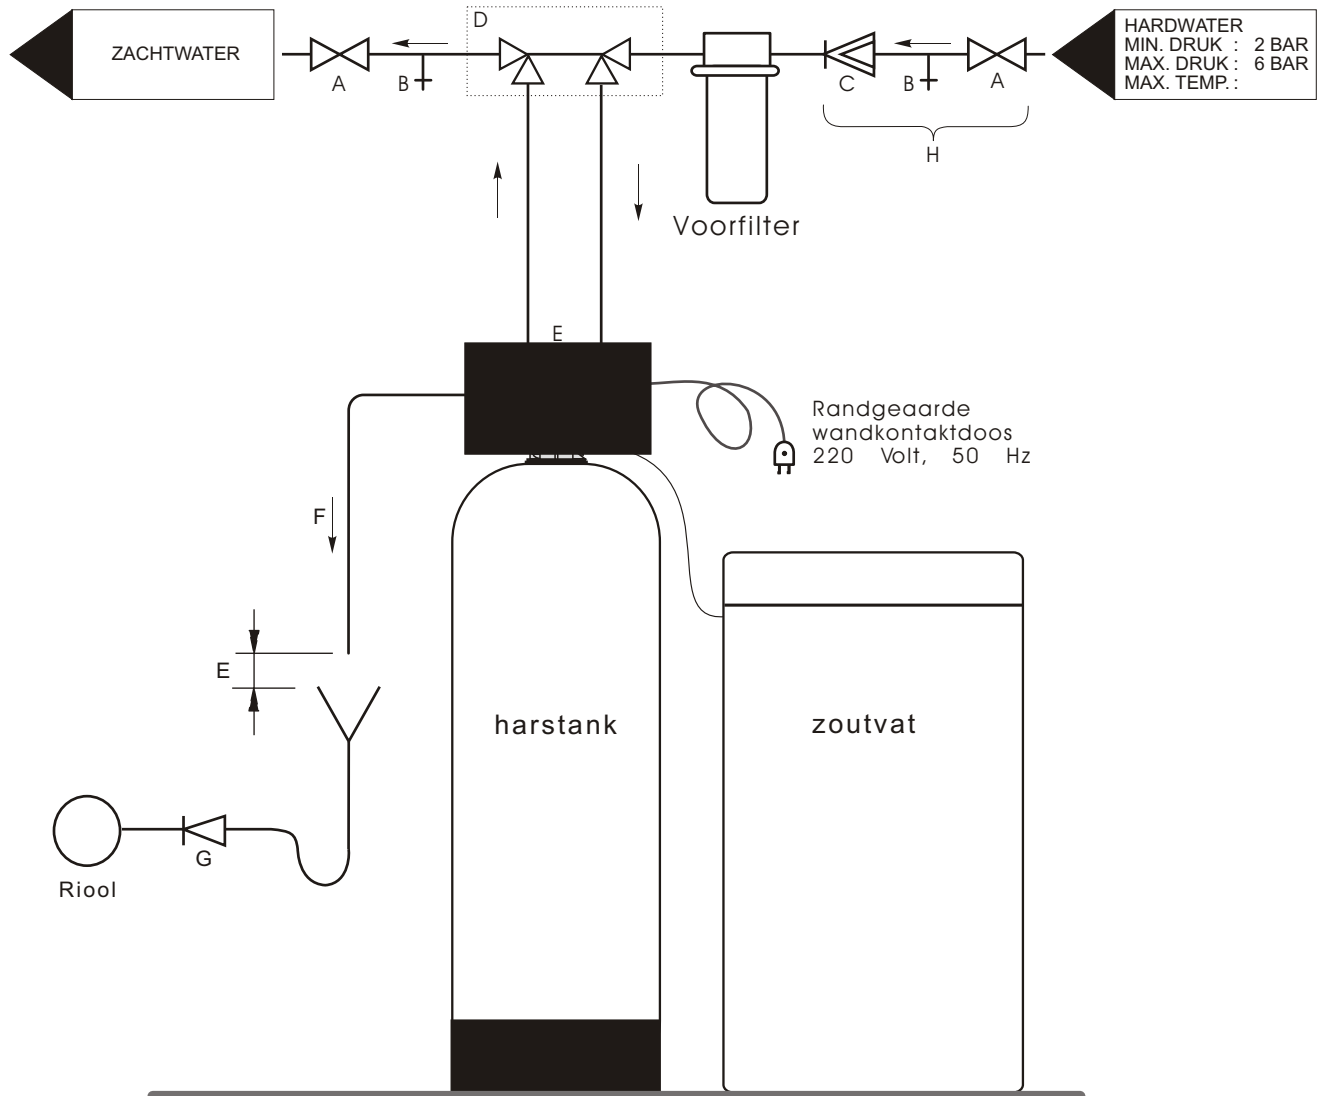

- A. Stopkraan met aftap, te gebruiken als proefkraan
- B. Aftap
- C. Keerklap (KIWA garantiemerk)
- D. By-pass ventiel (t.b.v.ombop bij service)
- E. Luchtonderbreking, minstens 5 cm
- F. Lozing spoelwater
- G. Keerklap met hevel (indien waterleidingbedrijf dat eist).
- H. Indien rechtstreeks op ketel of boiler aangesloten, inlaatcombinatie plaatsen.

Zie verder handleiding betreffende waterontharder.

Culligan