

# Culligan


WATERBEHANDELING

## AANSLUITSCHEMA

Installatie voorschriften ten  
behoefte van kationwisselaar

## DUAL SOFT

T02-0101

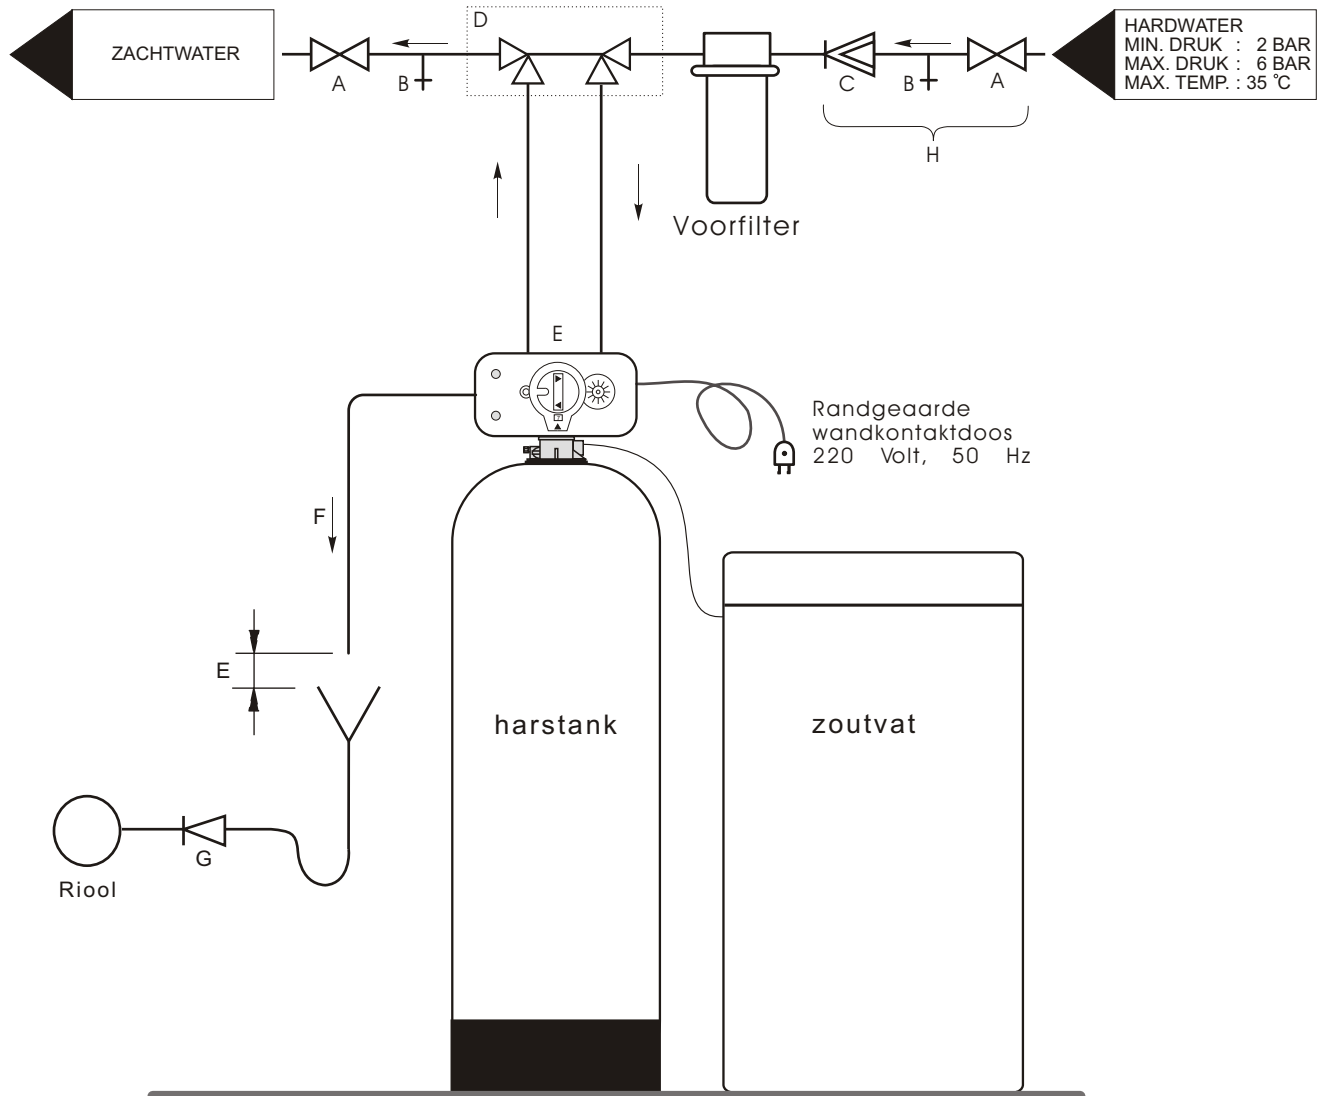

- A. Stopkraan met aftap, te gebruiken als proefkraan
- B. Aftap
- C. Keerklap (KIWA garantiemerk)
- D. By-pass ventiel (t.b.v.ombop bij service)
- E. Luchtonderbreking, minstens 5 cm
- F. Lozing spoelwater
- G. Keerklap met hevel (indien waterleidingbedrijf dat eist).
- H. Indien rechtstreeks op ketel of boiler aangesloten, inlaatcombinatie plaatsen.

Zie verder handleiding betreffende waterontharder.

# Culligan